




TAMPONAMENTO

INTONACO


"Forati" - Muri non portanti

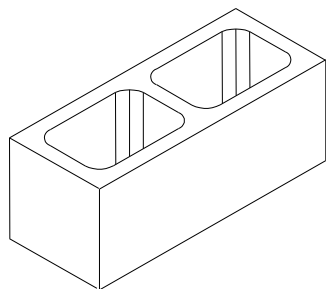

DATI GEOMETRICI e COMMERCIALI degli elementi componibili


		B20-2F L		CR20	
L x W x H (mm)					
Dimensioni di fabbricazione (nominali)		mm		492 x 195 x 192	
Dimensioni di coordinazione (modulari)		mm		500 x 200 x 200	
Tolleranze		mm		Intonaco : L, W, H = +3 / -5, F.Vista : L, W = +1 / -3 H = ± 2	
Foratura (a metà altezza)		64 %		-	
Spessore minimo cartelle esterne		mm		24 mm	
		Argilla		Cem.	
Normali - 2TP(%)		-		80 %	
2TPD (2 teste piane divisibile)		-		20 %	
Totale (nr)		-		60	

SCHEMA DI COMPONIBILITA'

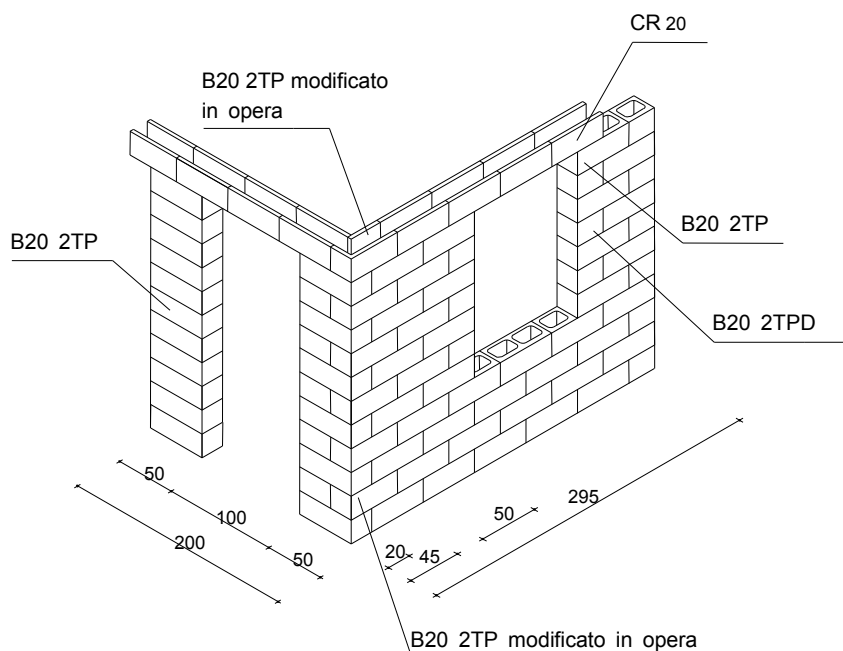


PEZZI compresi nell'imballo

Normali - 2TP (2 teste piane)



2TPD (2 teste piane divisibile)

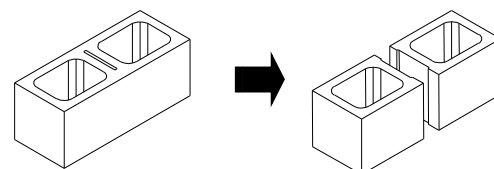

DATI TECNICI del blocco normale (categoria 2, sistema di attestazione della conformità 4, come EN 771-3:2015 punto 5.5.1.1 e NTC 2018 punto 11.10.1)

Caratteristiche previste dalla norma UNI EN 771-3:2015 (marcatura CE)		Unità di misura	FACCIA VISTA		INTONACO	
			Argilla	Cemento	Argilla	Cemento
EI (resistenza al fuoco)	El senza intonaco	minuti	-	-	-	90 (Tab.)
	El con intonaco cementizio da 1,0 cm	minuti	-	-	-	-
	El con intonaco cementizio da 1,5 cm	minuti	-	-	-	-
	El con intonaco protettivo da 1,0 cm	minuti	-	-	-	180 (Tab.)
Masse medie	Peso del blocco (valore indicativo)	Kg	-	-	-	17
	Massa volumica a secco lorda (del blocco, ± 10 %)	Kg/m³	-	-	-	923
	Massa volumica a secco netta (del cls, ± 10 %)	Kg/m³	-	-	-	2200
Potere Fonoisolante (con malta verticale e orizzontale)		dB	-	-	-	-
Dati Igro Termici (EN 1745)	Trasmittanza termica parete K (solo blocco)	W/m² K	-	-	-	2.2217 (2.5440)
	Conduttanza termica parete C	W/m² K	-	-	-	3.5701
	Cond.term.equ.media secca λ _{eq} (solo blocco)	W/m K	-	-	-	0.8033 (0.8741)
	Coeff.diffusione vapor acqueo (μ)		-	-	-	Da 30 a 100
	Assorbimento per capillarità	g/m² s	-	-	-	-
	Spostamenti dovuti all'umidità	mm/m	-	-	-	< 0,80
Resistenza a compressione media		N/mm²	-	-	-	5,0
NOTE :	Dimensioni di coordinazione : dimensioni del blocco + tolleranze + spessore dei giunti. REI / EI : i valori si riferiscono a prove di laboratorio o alle tabelle di DM 16/02/07 e circ. Min.Int. nr.1968 del 15/02/08). K e C : calcolati con giunti in malta cementizia. K e C pareti intonacate : con intonaco cementizio di 1,5 cm sulle due facce.					Revisione : B20-2F L - rev 03 09 2019 Motivo : trasmittanza